Fiche Technique

Ed.1 04/20 BG

REF : ACBCOM4NIPB

Boitier de commande des alertes PPMS avec interface IP

Description

ACBCOM4NIPB est un boitier de commande se raccordant sur le réseau IP permettant de déclencher des alertes PPMS. Ce boitier de commande est équipé de quatre boutons permettant de déclencher les messages des alertes PPMS.
Il embarque une interface IP émettrice permettant son raccordement au réseau IP.
Le boitier est alimenté par une alimentation externe de 12V fourni.
Attention : Ce boitier de commande fonctionne uniquement avec le pack de commande PPMS. Ref:ACBCOM4NIP

Description de la face avant du boitier

Bouton N°1- Début PPMS
Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Permet le déclenchement du message d'alerte mise en confinement*. (Son montant et descendant + message de mise en confinement – cycle de 3 alertes – silence de 5 secondes entre chaque cycle). Conformément à la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 face aux risques majeurs : inondation, feu de forêt, tempête, glissement de terrain, accidents industriels, nucléaires et routiers (matières dangereuses).

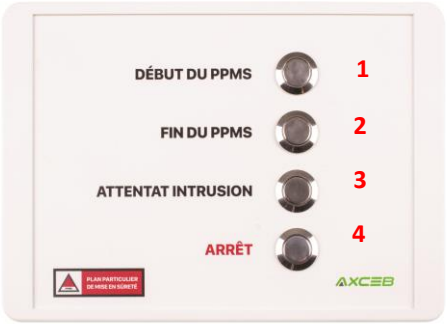

Bouton n°2- FIN PPMS
Bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Déclenchement de la sonnerie (son constant) et du message signalant la fin du confinement*. Conformément à la circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 face aux risques majeurs.

Bouton N°3- ATTENTAT - INTRUSION
bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Sonnerie/Message (son libre de choix)*. Conformément à la circulaire n°2015-205 du 25 Novembre 2015 : attentats ou intrusions extérieures.

Bouton N°4- ARRET: bouton nickel - tête affleurante – A impulsion
Permet l'arrêt du système lors d'un déclenchement intempestif d'une des alertes.

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

Fiche Technique

Ed.1 04/20 BG

REF : ACBCOM4NIPB

Boitier de commande des alertes PPMS avec interface IP

Positionnement du boitier de commande

Le boitier est équipé d'une base amovible positionnable de deux façons :

Position N°1 : **Montage mural**

Position N°2 : **A poser**

Eléments inclus

- Un boitier de commande avec interface IP embarquée et programmée.
- Une alimentation 12V pour boitier de commande.

Raccordement et fonctionnement du boitier

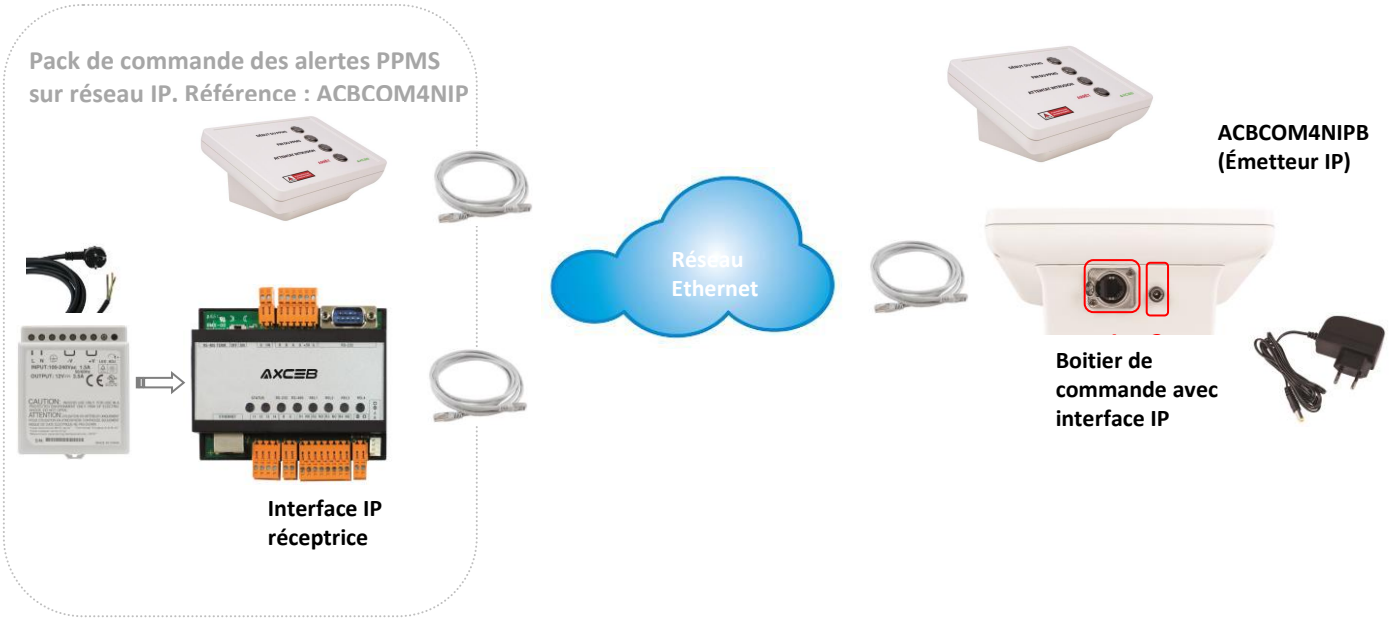

Raccorder le boitier ACBCOM4NIPB au réseau Ethernet du bâtiment **(N°1)**
Raccorder le bloc d'alimentation au boitier ABCOM4NIP **(N°2)**.

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. **www.cae-groupe.fr**

Fiche Technique

Ed.1 04/20 BG

REF : ACBCOM4NIPB

Boitier de commande des alertes PPMS avec interface IP

Dimensions du boitier

Caractéristiques

Sortie :	Embase RJ45
Alimentation :	Embase DC – Bloc alimentation 12V avec câble et connecteur mâle.
Matériaux :	ABS
Couleur :	Gris blanc (RAL 9002)
Dimensions boitier (L x h x P) :	190mm x 105 mm x 135 mm
Poids :	547g
Alimentation :	12V – 0.5A
Consommation :	4W

Information de commande

Référence	Désignation	Conditionnement
ACBCOM4NIPB	Boitier de commande des alertes PPMS avec interface IP	A l'unité

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. **www.cae-groupe.fr**